


# Postes stratégiques du sud du réseau qui alimentent les principales interconnexions existantes avec les États-Unis

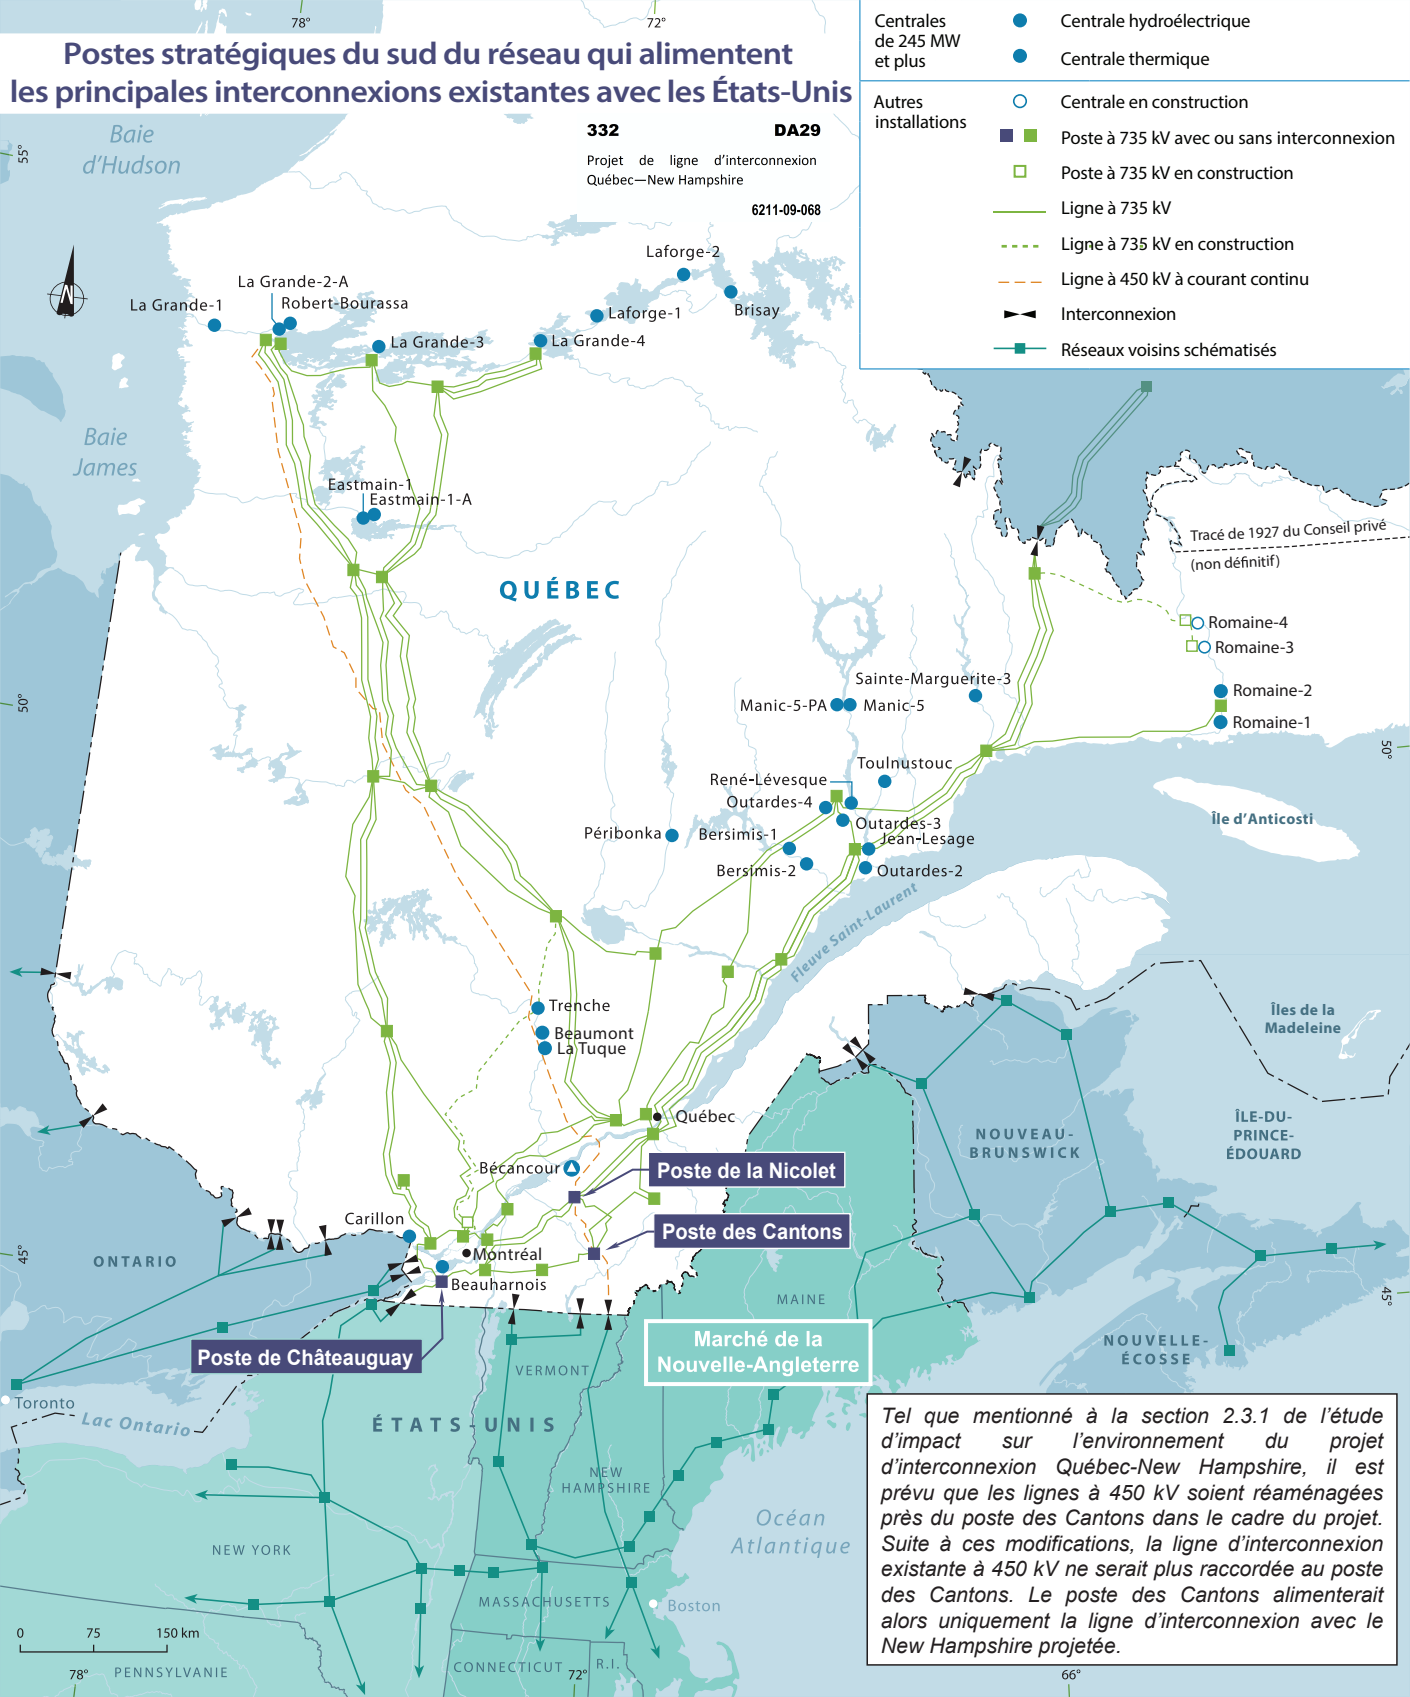

Centrales de 245 MW et plus

- Centrale hydroélectrique
- Centrale thermique

Autres installations

- Centrale en construction
- Poste à 735 kV avec ou sans interconnexion
- Poste à 735 kV en construction
- Ligne à 735 kV
- - - Ligne à 735 kV en construction
- - - Ligne à 450 kV à courant continu
- ◄ Interconnexion
- Réseaux voisins schématisés

**332** **DA29**  
 Projet de ligne d'interconnexion Québec—New Hampshire  
 6211-09-068

**Poste de la Nicolet**

**Poste des Cantons**

**Poste de Châteauguay**

**Marché de la Nouvelle-Angleterre**

Tel que mentionné à la section 2.3.1 de l'étude d'impact sur l'environnement du projet d'interconnexion Québec-New Hampshire, il est prévu que les lignes à 450 kV soient réaménagées près du poste des Cantons dans le cadre du projet. Suite à ces modifications, la ligne d'interconnexion existante à 450 kV ne serait plus raccordée au poste des Cantons. Le poste des Cantons alimenterait alors uniquement la ligne d'interconnexion avec le New Hampshire projetée.