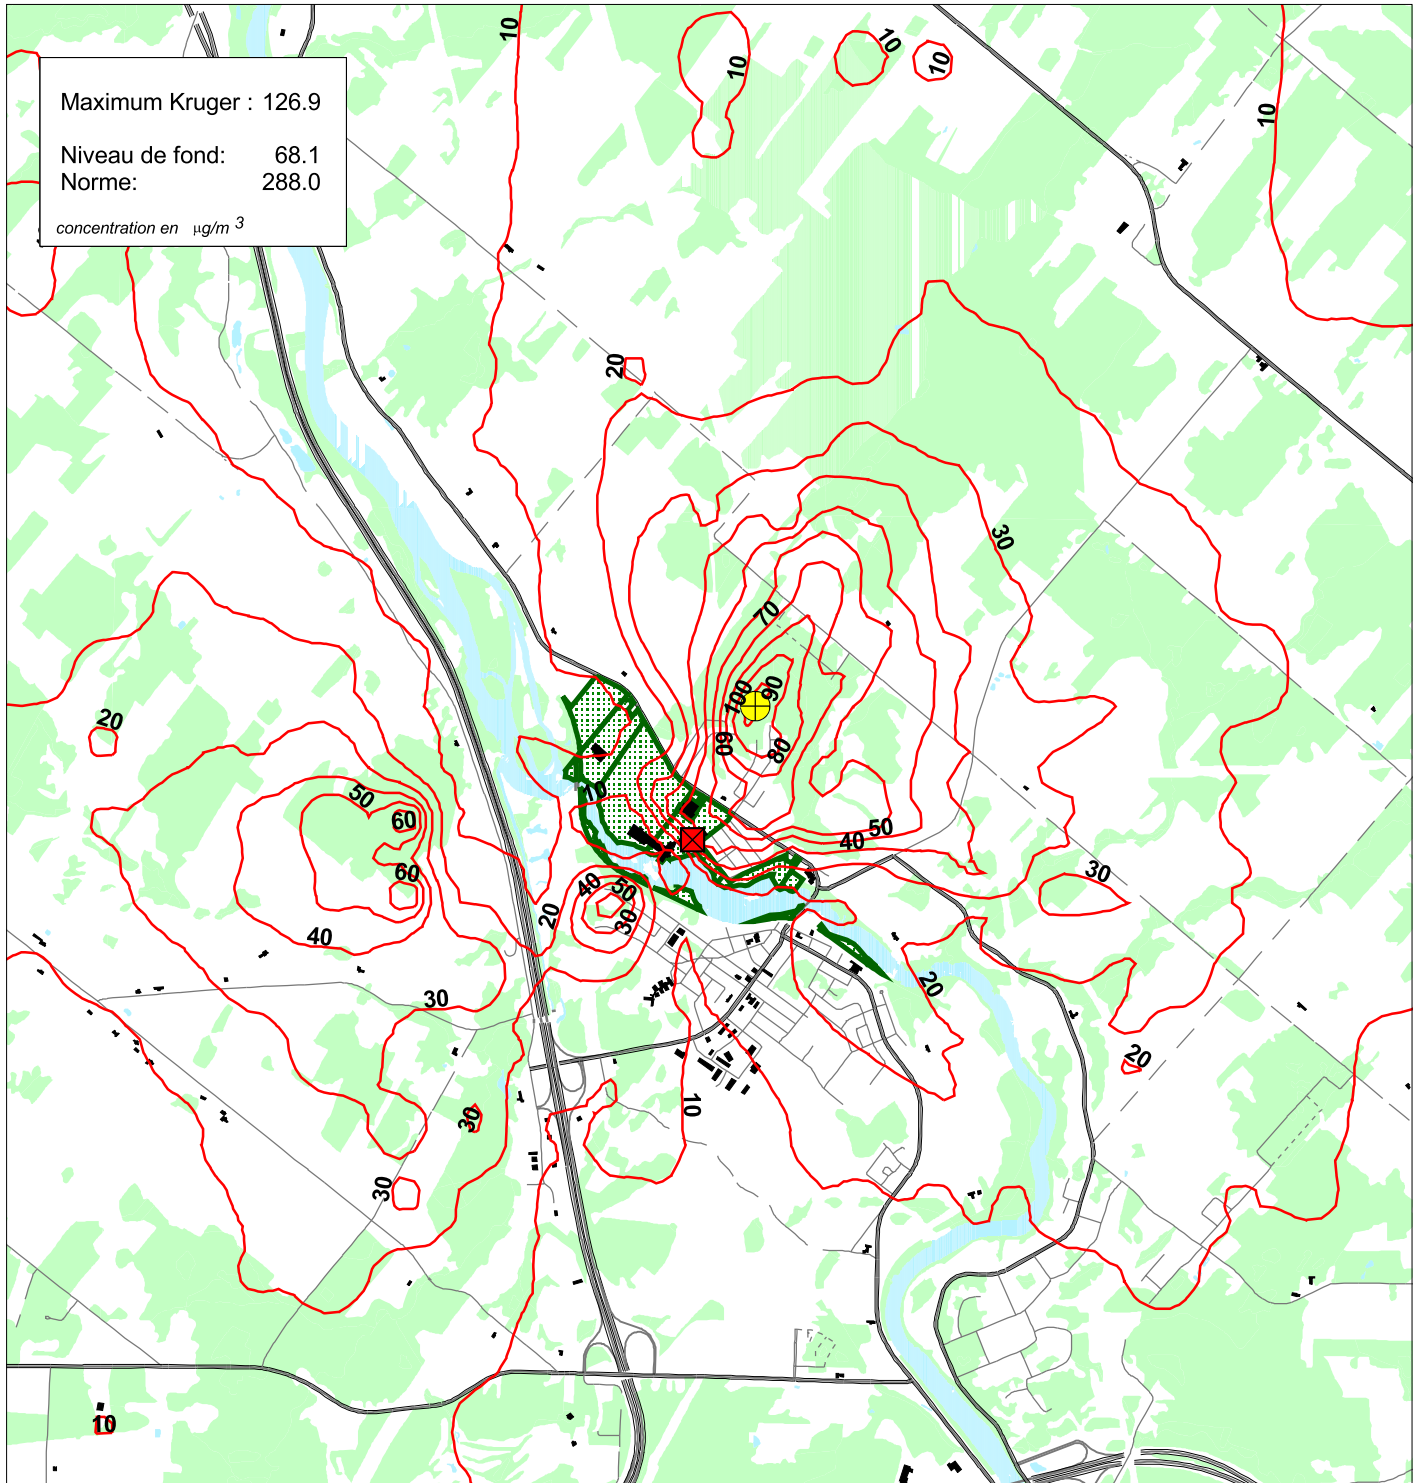






Figure 21 : Zone d'influence du SO₂ - pire cas sur 24 heures
Situation actuelle



Maximum Kruger : 126.9
 Niveau de fond: 68.1
 Norme: 288.0
 concentration en $\mu\text{g}/\text{m}^3$

-  Localisation du maximum
-  Usine
-  Limite approximative de la propriété de Kruger



 Aménatech inc.
 SM juin 2004