

NOTE TECHNIQUE

Date : 15 février 2010

Objet : Distance des isocontours des niveaux de bruit dans le secteur de la montée du Sourire


Auteurs Eric Gingras, GENIVAR S.E.C.

Révision Bernard Fournier, GENIVAR S.E.C.

N/réf. : AA107402

Suite à une demande du Commissaire, M. Dériger, lors de la 3^e session de l'audience publique pour le projet de contournement de la route 117, la présente note technique permet de visualiser les isocontours des niveaux de bruit dans le secteur de la montée du Sourire.

À noter que les distances mesurées entre les résidences du secteur et les isocontours des niveaux de bruit de 50 et de 55 dBA (Leq 24 h), représentent l'écart le plus court entre la limite du terrain de la propriété et l'isocontour.

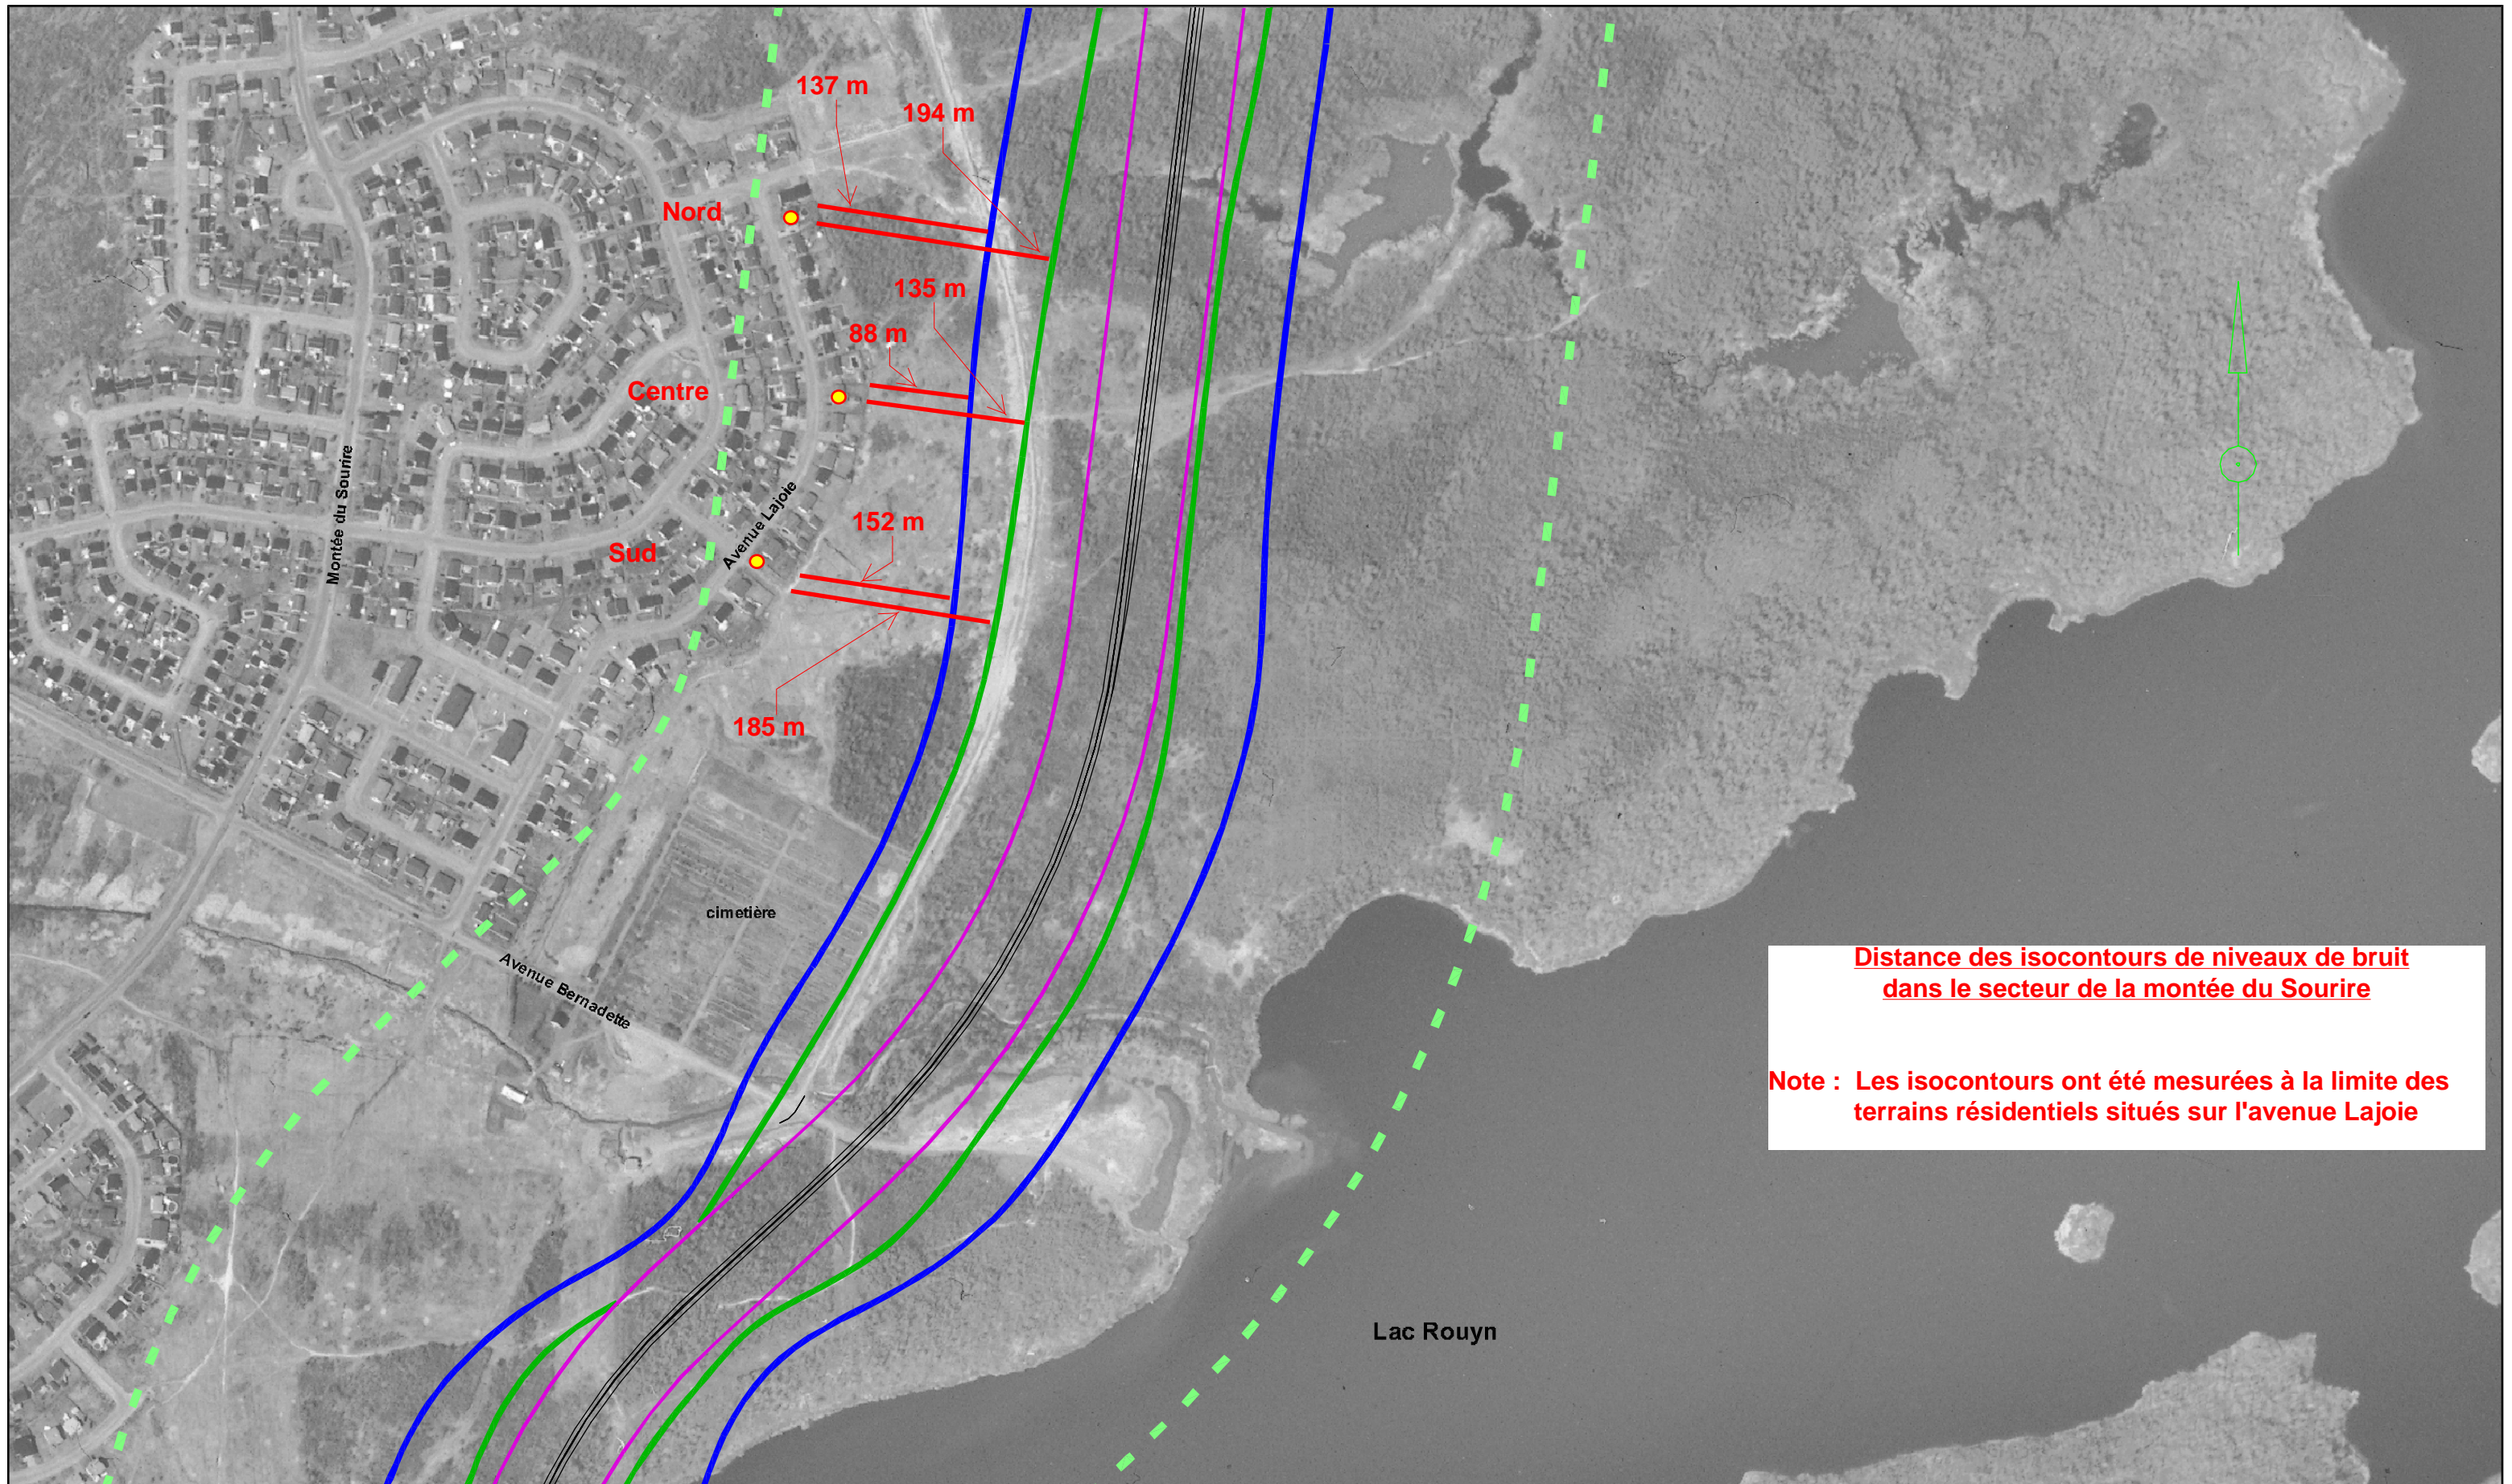

Distance des isocontours de niveaux de bruit dans le secteur de la montée du Sourire

Note : Les isocontours ont été mesurées à la limite des terrains résidentiels situés sur l'avenue Lajoie