









Carte 5.5
Milieux sensibles
traversés par la
ligne de transport
161 kV

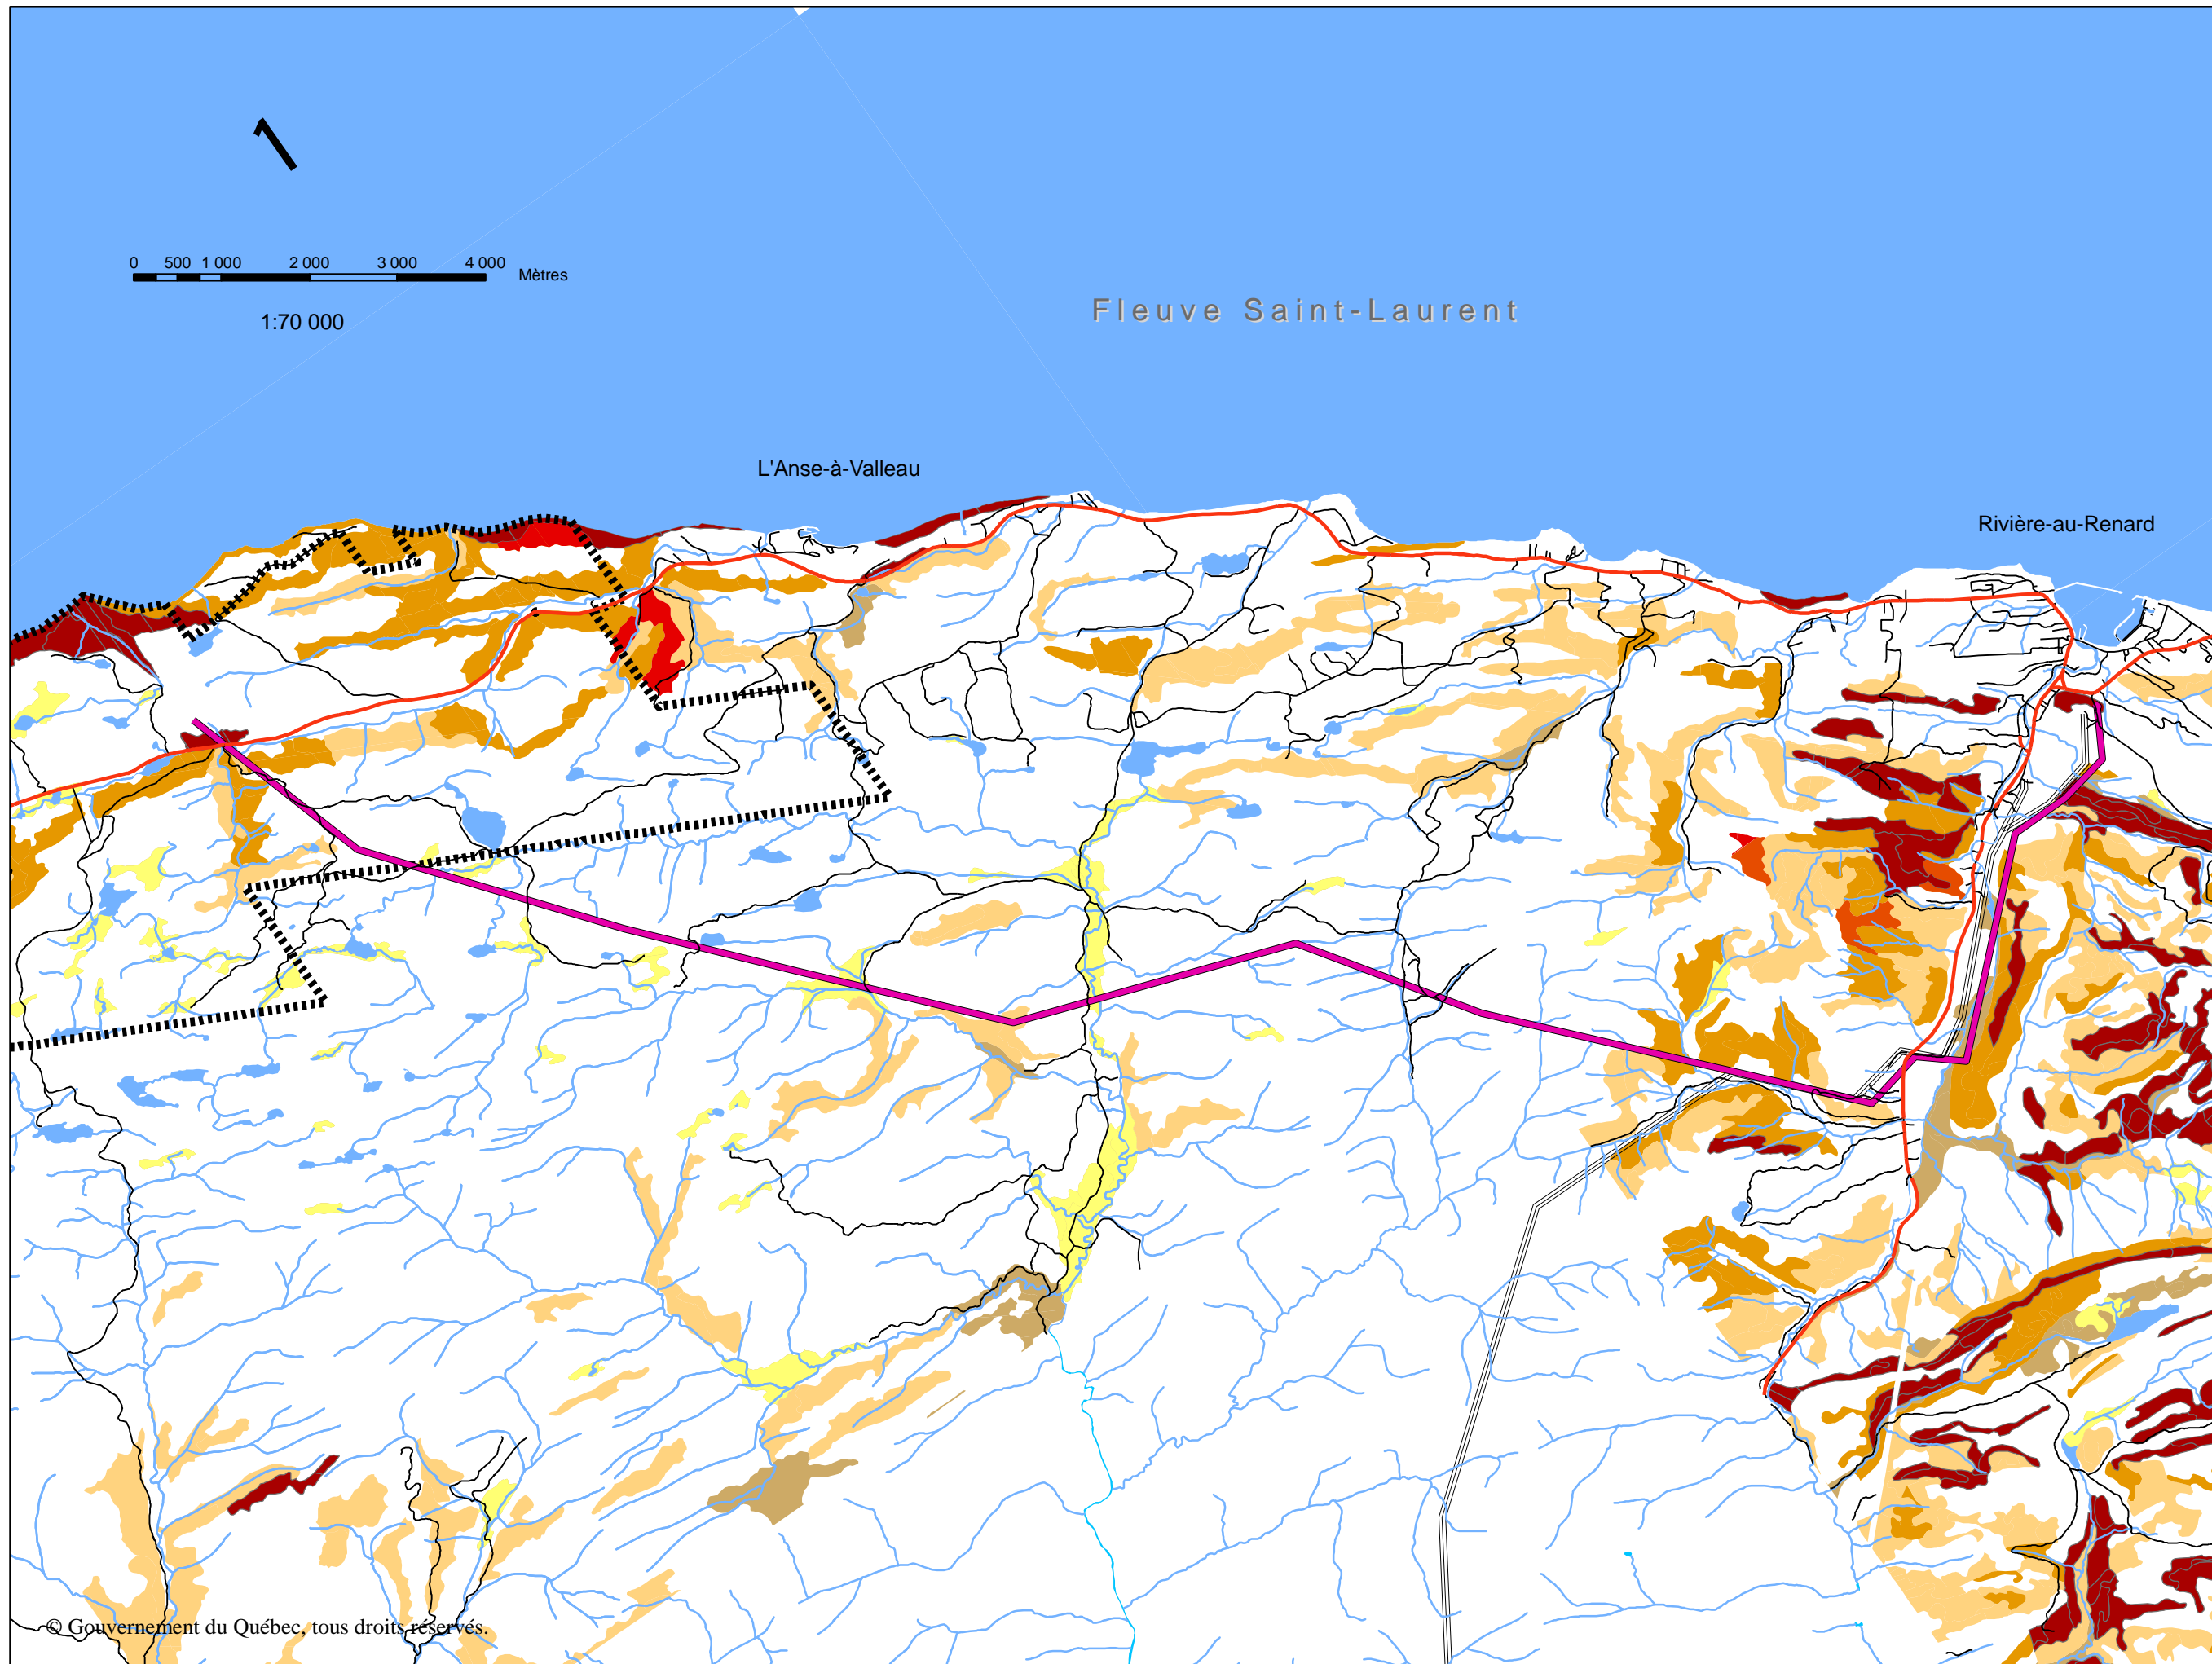

Légende

-  Chemin
-  Route principale
-  Cours d'eau
-  Plan d'eau
-  Limite du parc éolien
-  Ligne 161 kV à construire
-  Ligne de transport existante



Type de dépôt

-  Dépôt organique

Épaisseur du dépôt

-  Mince à très mince
-  Très mince

Pente

-  Forte (31 % à 40 %)
-  Abrupte (41 % et +)

Drainage

-  Mauvais drainage

Sébastien Giguère ing. f.
16 novembre 2004